

# Leistungsprüfung

Die Gruppe im Löscheinsatz



Ausgabe 2007

# VARIANTE I – ABLAUF DER EINSATZÜBUNG

## Gruppenführer

*„Brand eines Nebengebäudes, kein Mensch und Tier in Gefahr. Wasserentnahmestelle ist der ...hydrant. Lage des Verteilers. Schlauchtrupp zur Absicherung der Einsatzstelle mit Warn-dreiecken und Warnleuchten je 30 m vor dem Löschfahrzeug und dem ...Hydranten. Zum Einsatz fertig!“*

## Angriffstrupp

- ATF wiederholt das Kommando *„Zum Einsatz fertig“*

## Melder

Geht zum Gruppenführer

## Maschinist

- Startet den Motor (bei Fahrzeugen vom Fahrersitz)
- Sichert sofort das Einsatzfahrzeug durch Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem Blinklicht ab
- Nimmt Blindkupplungen der Druckausgänge ab
- Kuppelt die B-Leitung an die Feuerlösch-Kreiselpumpe (über Sammelstück, nicht über Fahrzeugtank)
- Nimmt die Feuerlösch-Kreiselpumpe in Betrieb

## Angriffstrupp

- Trupp rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr
- und 2 C-Schläuchen
- setzt den Verteiler und stellt sich Bereit
- ATF meldet dem GF *„Angriffstrupp einsatzbereit!“*

## Gruppenführer

GF *„Verstanden“*

## Wassertrupp

- verlegt die B-Leitung von **Pumpe zum Verteiler** (mit Wassertank)
- kuppelt die B-Leitung **zu zweit** an den Verteiler  
(*Melder oder Angriffstrupp können unterstützen*)
- WTF meldet an den Maschinisten „*Wasser marsch!*“
- dann verlegt er die B-Leitung von **Pumpe zum Hydrant**
- spült den Hydrant und nimmt ihn in Betrieb
- stellt sich am Verteiler bereit. WTF meldet dem GF  
„*Wassertrupp einsatzbereit*“

## Schlauchtrupp

- rüstet sich aus mit Warndreiecken und Warnleuchten
- stellt sie 30m vom Löschfahrzeug und 30m vom Hydranten auf
- stellt sich am Verteiler bereit, STF meldet dem GF  
„*Schlauchtrupp einsatzbereit*“ (Nicht ausgerüstet wie bisher)

## Gruppenführer

„*Angriffstrupp  
zum Umspritzen des linken Eimers  
Erstes Rohr  
zur linken markierten Linie  
über den Platz  
vor!*“

### **Angriffstrupp**

- ATF wiederholt Befehl
- kuppelt seine C-Schlauchleitung links am Verteiler an
- verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten
- kuppelt C-Strahlrohr an Schlauchleitung an
- ATF kommandiert „*1.Rohr Wasser marsch!*“

### **Schlauchtrupp**

- STF bedient den Verteiler
- STM übernimmt die Schlauchaufsicht

### **Angriffstrupp**

- AT schließt sofort nach umspritzen des linken Eimers das Strahlrohr
- ATF meldet an GF „*Angriffstrupp Befehl ausgeführt*“

### **Gruppenführer**

- bestätigt mit Handzeichen

### **Gruppenführer**

*„Wassertrupp  
zum Umspritzen des rechten Eimers  
Zweites Rohr  
zur rechten markierten Linie  
über den Platz  
vor!“*

## **Wassertrupp**

- WTF wiederholt den Befehl
- rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr und 2 C-Schläuchen
- kuppelt rechts am Verteiler an
- verlegt sein C-Leitungen in Buchten
- kuppelt C-Strahlrohr an Schlauchleitung an
- WTF kommandiert *„2. Rohr Wasser marsch!“*

## **Schlauchtrupp**

- STF bedient den Verteiler
- STM übernimmt die Schlauchaufsicht

## **Wassertrupp**

- WT schließt sofort nach umspritzen des rechten Eimers das Strahlrohr
- WTF meldet an GF *„Wassertrupp Befehl ausgeführt“*

## **Gruppenführer**

- bestätigt durch Handzeichen

## **Gruppenführer**

*„Schlauchtrupp  
zum Umspritzen des mittleren Eimers  
Drittes Rohr  
zur mittleren markierten Linie  
über den Platz  
vor!“*

### Schlauchtrupp

- STF wiederholt Befehl
- rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr und 2 C-Schläuchen

### Gruppenführer

*„Melder bedient den Verteiler“*

### Melder

- wiederholt den Befehl
- bedient den Verteiler
- übernimmt die Schlauchaufsicht

### Schlauchtrupp

- kuppelt mittig am Verteiler an
- verlegt sein C-Leitungen in Buchten
- kuppelt C-Strahlrohr an Schlauchleitung an
- STF kommandiert *„3. Rohr Wasser marsch!“*
- ST schließt sofort nach umspritzen des rechten Eimers das Strahlrohr
- STF meldet an GF *„Schlauchtrupp Befehl ausgeführt“*

### Gruppenführer

- bestätigt durch Handzeichen

### Maschinist *Nach „Motor aus“ vom Schiedsrichter 1*

- stellt Motor, Warn- und Beleuchtungseinrichtungen ab

**Gruppenführer** Nach „Abbauen lassen“ vom Schiedsrichter 1  
„Angriffstrupp Rohr zurück!“

**Angriffstrupp**

„1. Rohr Wasser halt!“

**Gruppenführer**

„Wassertrupp Rohr zurück!“

**Wassertrupp**

„2. Rohr Wasser halt!“

**Gruppenführer**

„Schlauchtrupp Rohr zurück!“

**Schlauchtrupp**

„3. Rohr Wasser halt!“

**Melder**

- schließt langsam den entsprechenden Abgang am Verteiler

**Alle Trupps**

- machen die Schlauchleitung drucklos
- kuppeln den C-Schlauch am Verteiler ab
- entwässern die C-Schläuche
- legen die Geräte und C-Schläuche übersichtlich am Verteiler ab
- stellen sich am Verteiler bereit

**Gruppenführer**


„Zum Abmarsch fertig“

**WTF / ATF**

„Wasser halt!“ an den Maschinisten

**Alle Trupps**

- bauen gemeinsam ab
- Verladen die Geräte (ohne Verkehrsabsicherung)
- Tritt gemäß Anretereordnung vor dem Fahrzeug an
- legen die Geräte und C-Schläuche übersichtlich am Verteiler ab
- stellen sich am Verteiler bereit

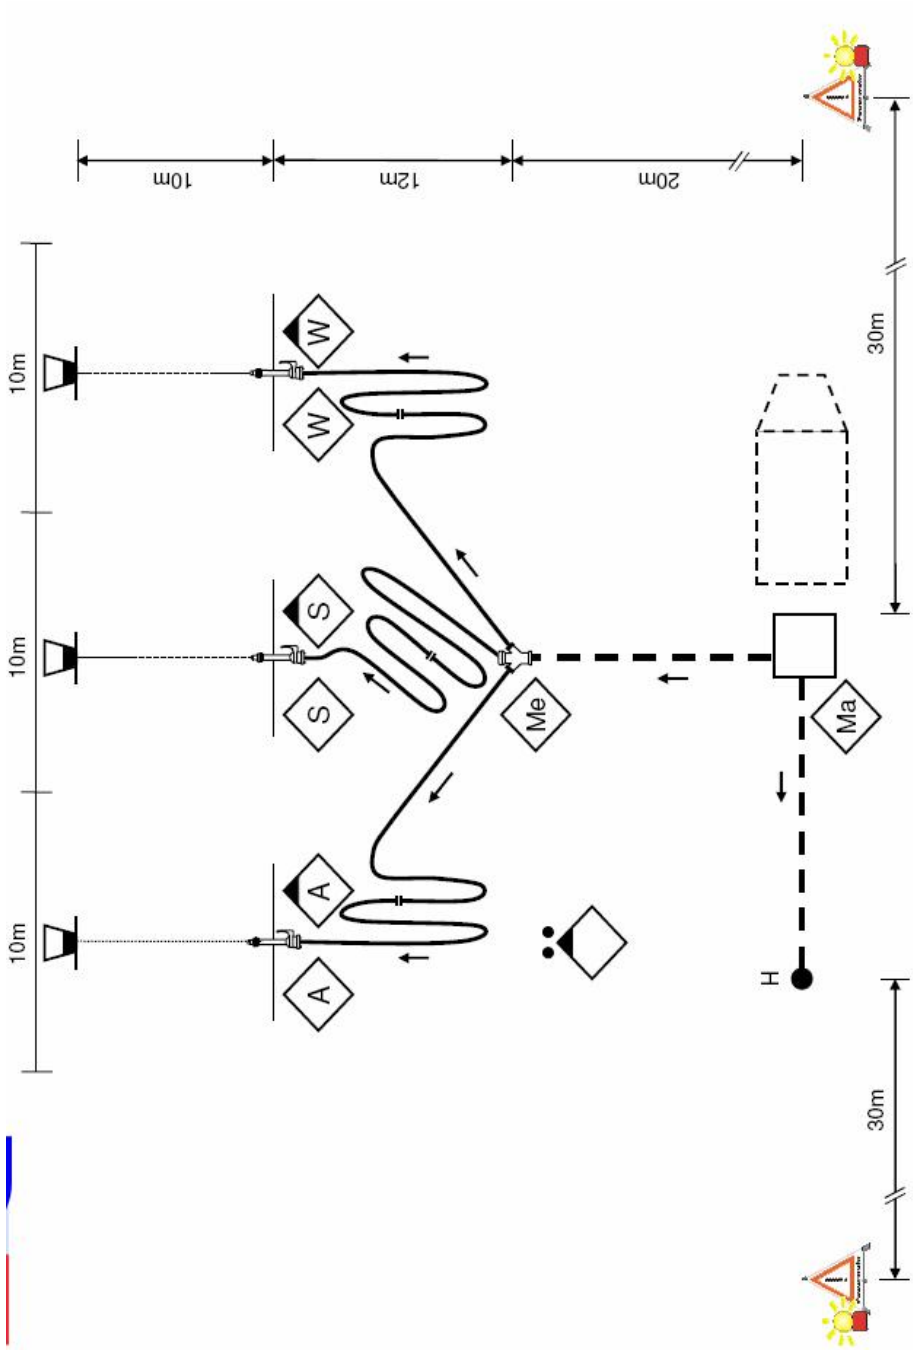

## VARIANTE III – ABLAUF DER EINSATZÜBUNG

### **Angriffstrupp**

- nimmt PA und Maske auf und tritt mit ergänzender Schutzausrüstung in die Aufstellung

### **Gruppenführer**

*„Zimmerbrand im Erdgeschoß, kein Mensch und Tier in Gefahr. Wasserentnahmestelle ist der ...Hydrant. Lage des Verteilers. Schlauchtrupp zur Absicherung der Einsatzstelle mit Warndreiecken und Warnleuchten je 30 m vor dem Löschfahrzeug und dem ...Hydranten. (ggf. Maschinist übernimmt die Atemschutzüberwachung) Zum Einsatz fertig!“*

### **Angriffstrupp**

- ATF wiederholt das Kommando *„Zum Einsatz fertig“*

### **Melder**

Geht zum Gruppenführer

### **Maschinist**

- Startet den Motor (bei Fahrzeugen vom Fahrersitz)
- Sichert sofort das Einsatzfahrzeug durch Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem Blinklicht ab
- Nimmt Blindkupplungen der Druckausgänge ab
- Kuppelt die B-Leitung an die Feuerlösch-Kreiselpumpe (über Sammelstück, nicht über Fahrzeugtank)
- Nimmt die Feuerlösch-Kreiselpumpe in Betrieb
- Achtet auf maximalen Ausgangsdruck (8 bar)
- Führt, wenn befohlen die Atemschutzüberwachung durch

### **Angriffstrupp**

- Trupp rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr, Feuerwehrraxt / Hooligantool und 2 C-Schläuchen
- Trupp lässt sich bei der Atemschutzüberwachung registrieren
- setzt den Verteiler und stellt sich Bereit
- ATF meldet dem GF *„Angriffstrupp einsatzbereit!“*

## Gruppenführer

- Gibt sofort wenn sich AT einsatzbereit gemeldet hat den Befehl  
*„Angriffstrupp  
zum Umspritzen des linken Eimers  
Erstes Rohr  
zur linken markierten Linie  
über den Platz  
vor!“*

## Angriffstrupp

- ATF wiederholt Befehl
- ATF meldet mit Handfunkgerät an die AÜW für beide Truppmitglieder den jeweiligen *„Fülldruck... (bar)!“*
- kuppelt seine C-Schlauchleitung links am Verteiler an
- verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten
- kuppelt C-Strahlrohr an Schlauchleitung an
- ATF kommandiert *„1.Rohr Wasser marsch!“*

## Wassertrupp

- verlegt die B-Leitung von **Pumpe zum Verteiler** (mit Wassertank)
- kuppelt die B-Leitung **zu zweit** an den Verteiler  
(Melder oder Angriffstrupp können unterstützen)
- WTF meldet an den Maschinisten *„Wasser marsch!“*
- dann verlegt er die B-Leitung von **Pumpe zum Hydrant**
- spült den Hydrant und nimmt ihn in Betrieb
- Trupp rüstet sich als Sicherheitstrupp nach FwDV 7 aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr, Feuerwehrraxt, Rettungstuch und 2 C-Schläuchen
- Trupp lässt sich bei der Atemschutzüberwachung registrieren
- Legt die Geräte am Verteiler ab
- kuppelt seine C-Schlauchleitung rechts am Verteiler an
- Stellt sich am Verteiler als Sicherheitstrupp bereit
- WTF meldet dem GF  
*„Wassertrupp als Sicherheitstrupp einsatzbereit“*

## Schlauchtrupp

- rüstet sich aus mit Warndreiecken und Warnleuchten
- stellt sie 30m vom Löschfahrzeug und 30m vom Hydranten auf
- stellt sich am Verteiler bereit, STF meldet dem GF  
*„Schlauchtrupp einsatzbereit“*
- STF bedient den Verteiler, er öffnet das erste Rohr, wenn Sicherheitstrupp am Verteiler bereit steht und sich beim GF einsatzbereit gemeldet hat
- STM übernimmt die Schlauchaufsicht

## Angriffstrupp

- Wenn der STF den Druckabgang für das 1. Rohr geöffnet hat meldet der ATF mit Handfunkgerät der AÜW  
*„Lungenautomat angeschlossen“*
- AT übertritt die markierte Linie (max. 1m)
- ATF meldet mit Handfunkgerät an den GF  
*„Einsatzort erreicht“*
- AT schließt sofort nach umspritzen des linken Eimers das Strahlrohr
- ATF meldet mit Handfunkgerät an GF  
*„Angriffstrupp Befehl ausgeführt“*

## Gruppenführer

- Gibt sofort nachdem der STF den Druckabgang für das 1. Rohr geöffnet hat den Befehl  
*„Schlauchtrupp  
zum Umspritzen des rechten Eimers  
Drittes Rohr  
zur rechten markierten Linie  
über den Platz  
vor!“*

### Schlauchtrupp

- STF wiederholt Befehl
- rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr und 2 C-Schläuchen

### Gruppenführer

*„Melder bedient den Verteiler“*

### Melder

- wiederholt den Befehl
- bedient den Verteiler
- übernimmt die Schlauchaufsicht

### Schlauchtrupp

- kuppelt mittig am Verteiler an
- verlegt sein C-Leitungen in Buchten
- kuppelt C-Strahlrohr an Schlauchleitung an
- STF kommandiert *„3. Rohr Wasser marsch!“*
- ST schließt sofort nach Umspritzen des rechten Eimers das Strahlrohr
- STF meldet an GF *„Schlauchtrupp Befehl ausgeführt“*

### Gruppenführer

- bestätigt durch Handzeichen

### Maschinist *Nach „Motor aus“ vom Schiedsrichter 1*

- stellt Motor, Warn- und Beleuchtungseinrichtungen ab

